


# Halton SCS savunhallintapelti

huolto-, tarkastus- ja testausohje

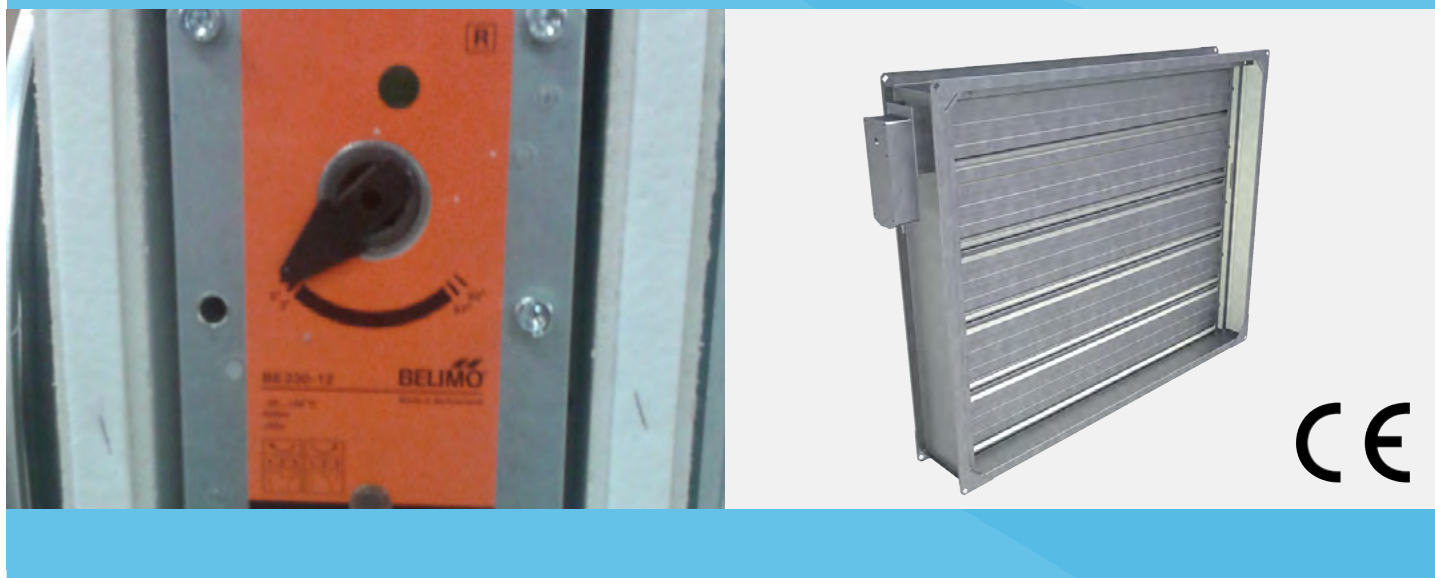

CE-merkitty Halton SCS savunhallintapelti on huoltovapaa.

Haltonin savunhallintapellit tarvitsevat toimiakseen luotettavasti säännöllisen tarkastuksen ja testauksen. Nämä suositellaan tehtäväksi puolen vuoden välein (tuotestandardi EN 12101-8:2011).

Testauksella tarkoitetaan savunhallintapellin sähköistä testaamista.

# Halton SCS savunhallintapelti huolto-, tarkastus- ja testausohje

Savunhallintapelti on huoltovapaa.

Säännölliseen tarkastukseen ja testaukseen kuuluu (puolen vuoden tarkastusväli):

## 1. Mekaaninen tarkastus

### Savunhallintapellin ulkopuolinen tarkastus:

Tarkasta pellin kanavakiinnityspisteet.

Tarkasta pellin vaipan kunto (painaumat ja lommot).

Tarkasta pellin toimilaitteen kiinnitys säleen akseliin.

Mikäli savunhallintapellin toimilaite on suojattu lämpöeristetyllä kotelolla, tarkasta kotelon kunto (murtumat).

Tarvittaessa poista lika imuroimalla tai paineilmalla.



### Savunhallintapellin sisäpuolinen tarkastus:

Tarkasta akselin kiinnitys säleeseen.

Tarkasta tiivisteiden kunto (repeämät).

Tarvittaessa poista lika imuroimalla tai paineilmalla pellin sisältä sekä säleen tiivisteistä.



## 2. Savunhallintapellin toiminnan tarkastus:

Tarkasta, että säleet ovat täysin auki normaalikäytössä ja että toimintaa testattaessa säleet avautuvat ja sulkeutuu esteettömästi, auki ja kiinni asentoon.



## 3. Sähköisten komponenttien testaus

Toimimaton sähköinen toimilaite on vaihdettava uuteen.



Mikäli tuote ei läpäise toimintatestiä tai siinä ilmenee puutteita/vikoja, ota yhteyttä Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.